



BERGEN KOMMUNE  
BYUTVIKLING

# VA – NORM

## Krav til brannhydrant


Ansvar  
VA-etaten

Dato  
05.08.2004

Rev.  
07.09.2011

Kapittel  
**Vedlegg B8**

Side  
1 av 1

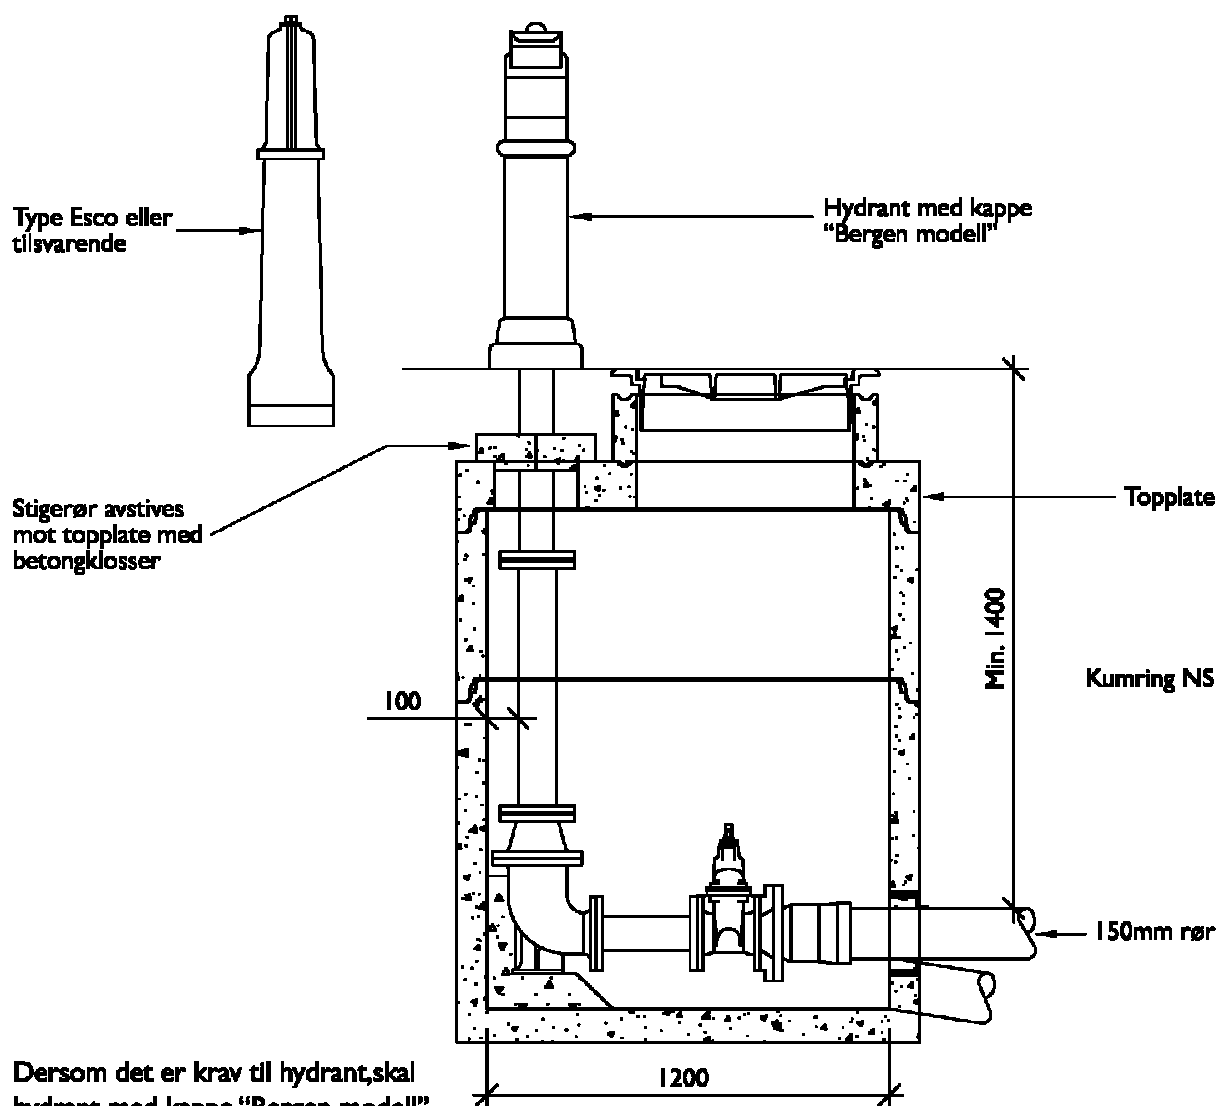

Dersom det er krav til hydrant, skal hydrant med kappe "Bergen modell" benyttes innenfor de gamle bygrenser (før kommunesammenslutningen) unntatt Fyllingsdalen. Forøvrig benyttes hydrant type grønn Esco eller tilsvarende der det settes krav til hydrant. Hydranter skal være av knekkbar type.

Avløp ledes til overvannsledning eller terreng